


PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	10.12.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Power supply

ARCHON5	
AR1000	strana : 1 listů : 4

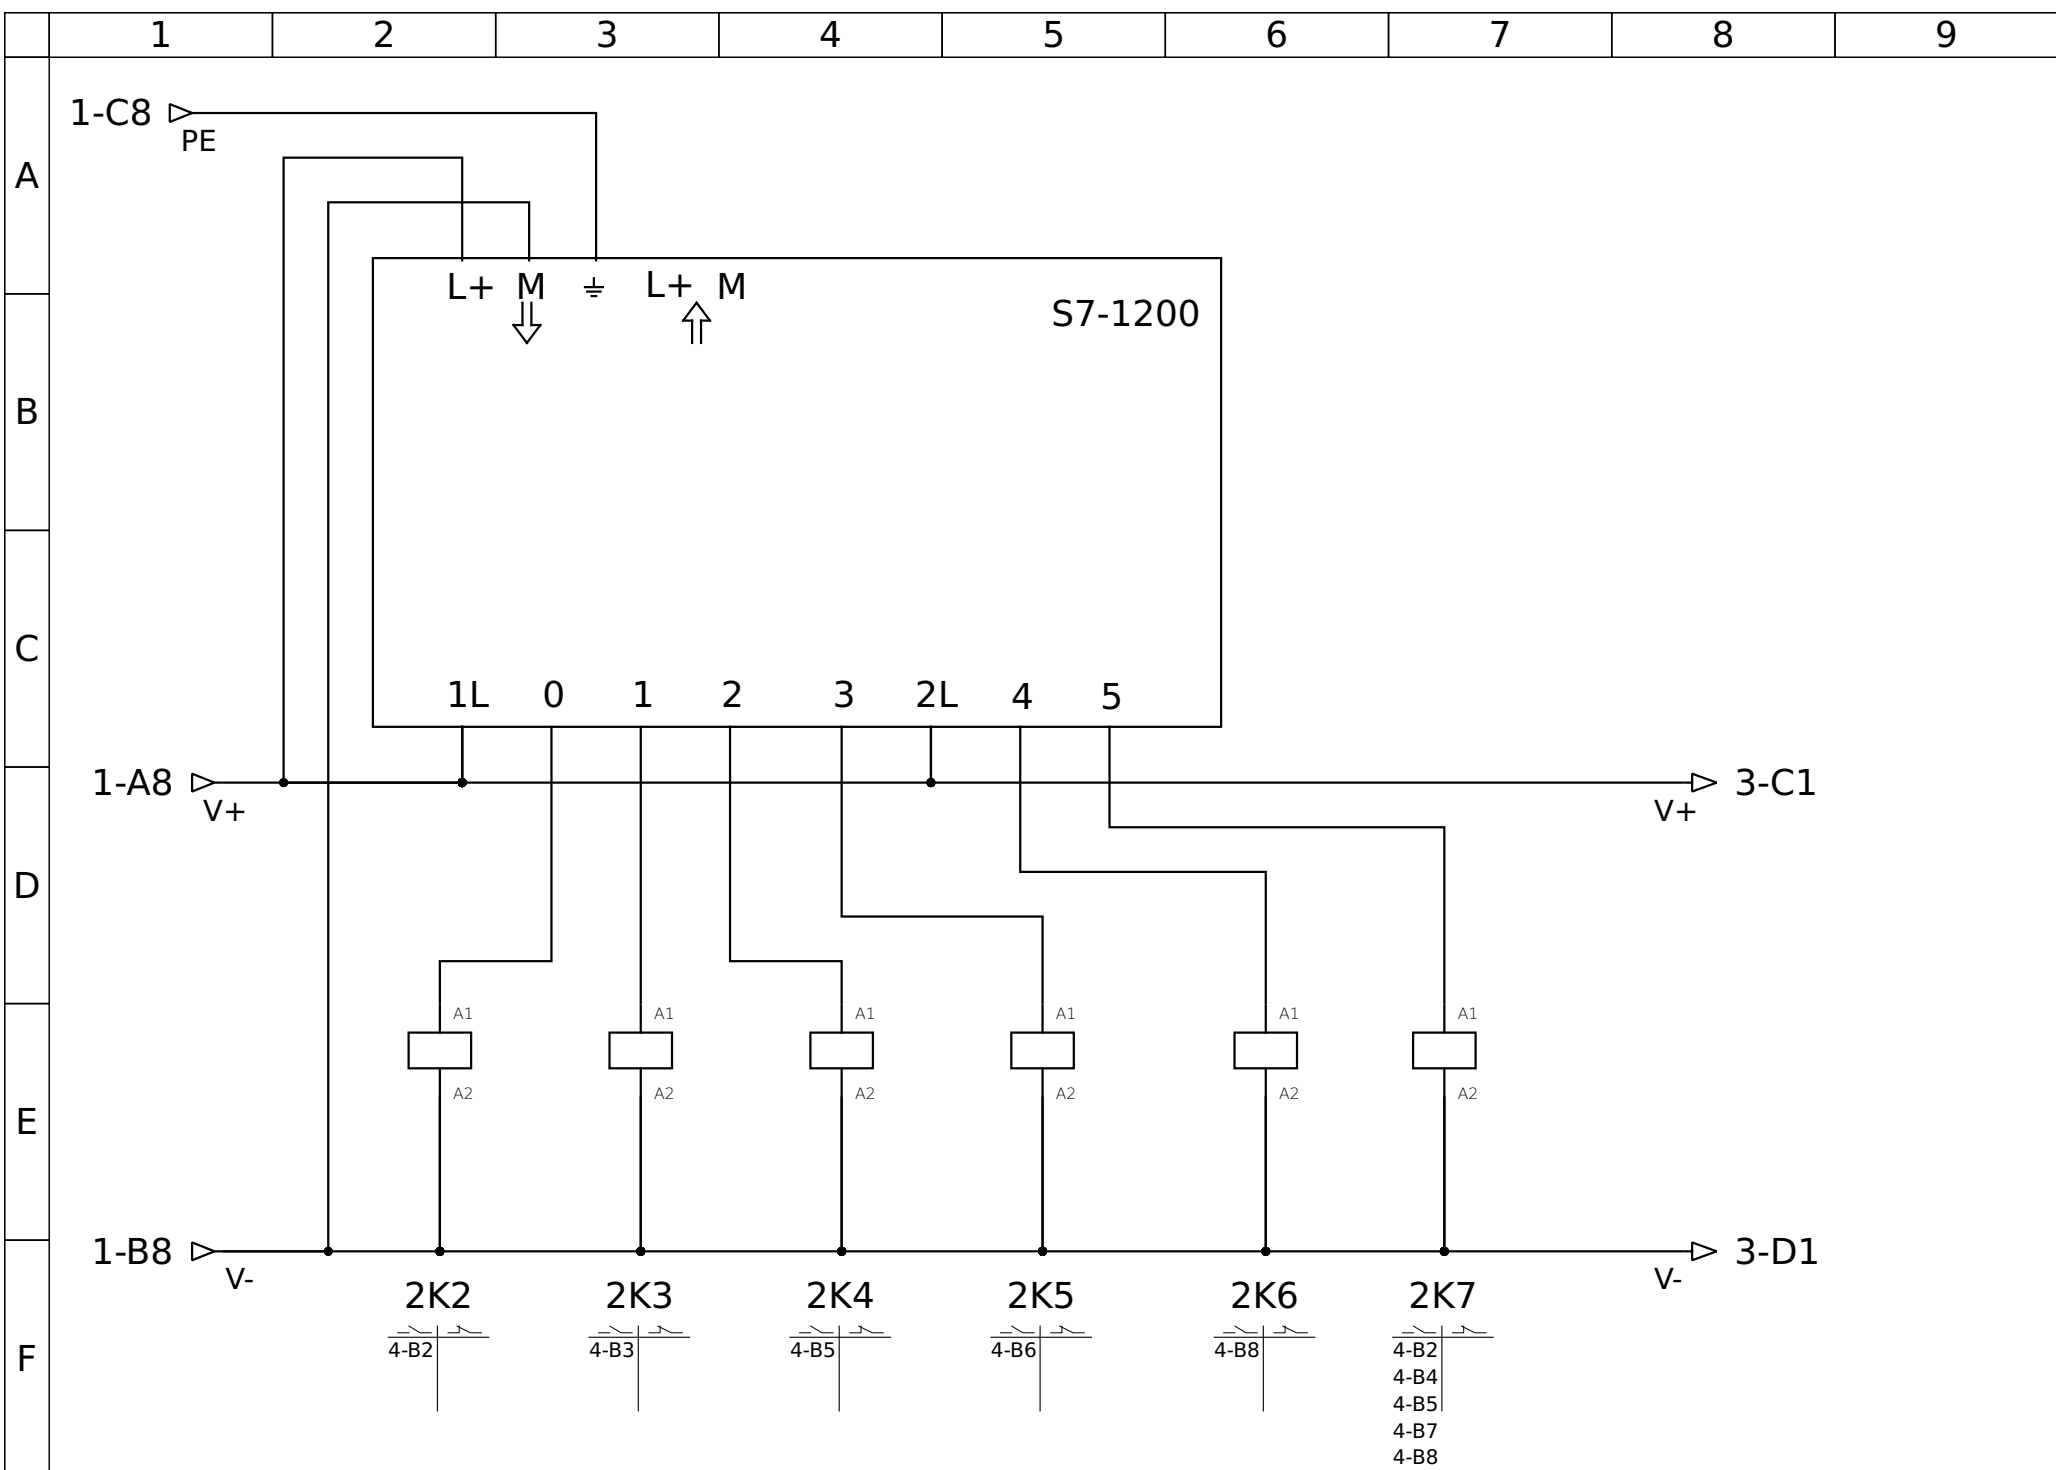


PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	10.12.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Controller DQ

ARCHON5	
AR1000	strana : 2 listů : 4

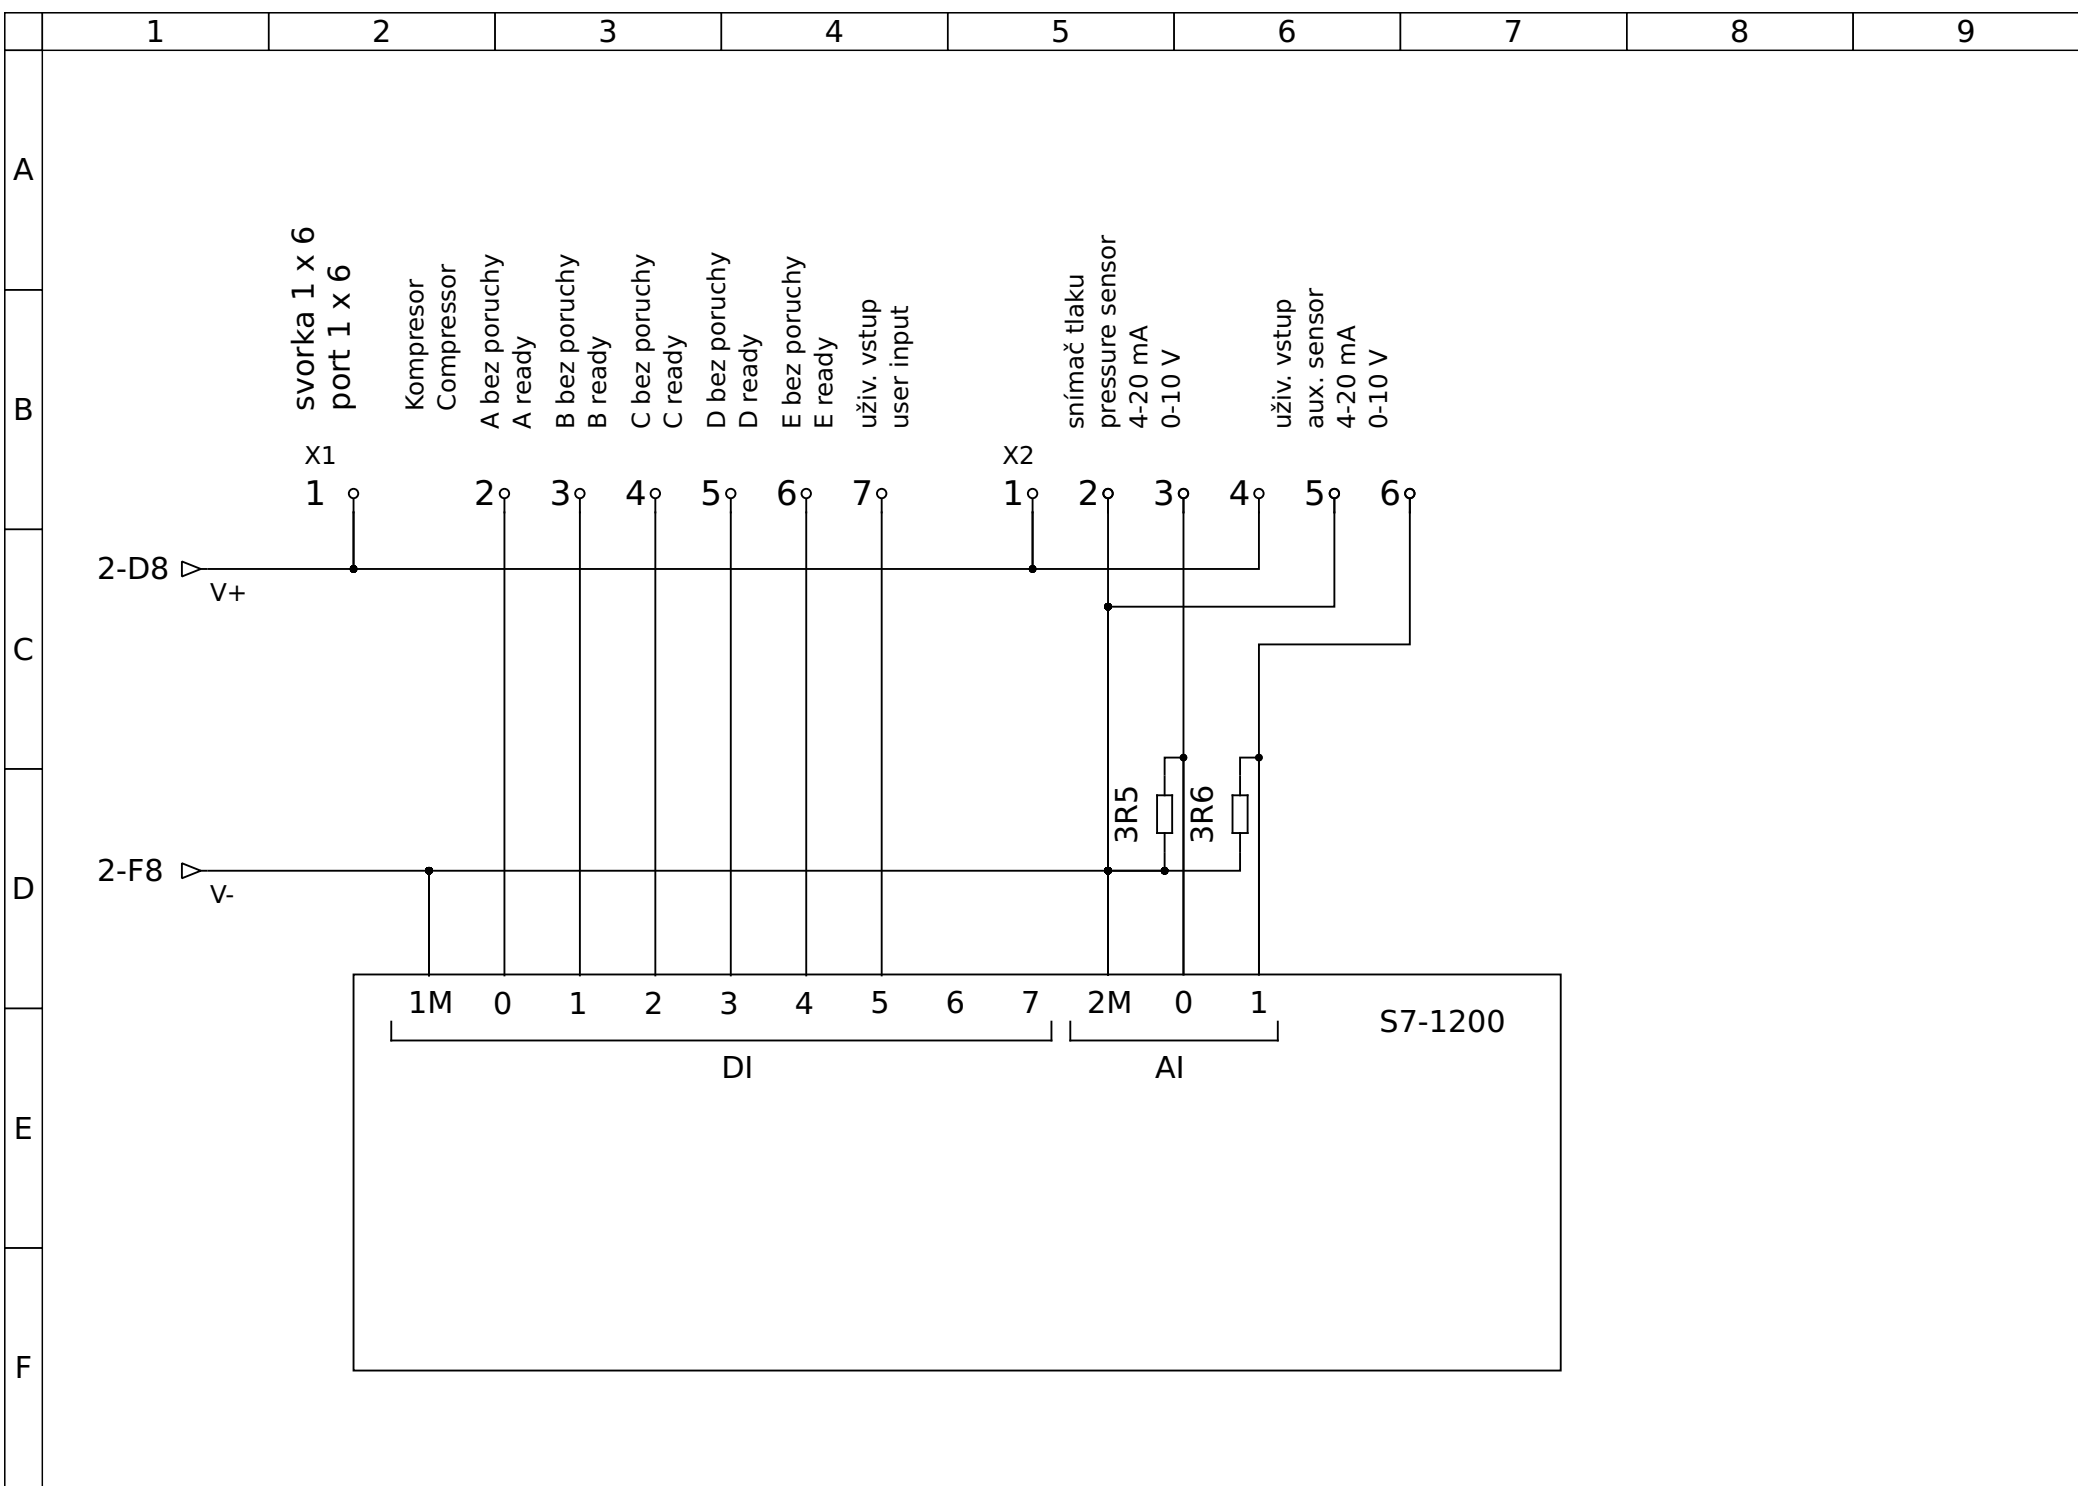

svorka 1 x 6  
port 1 x 6

Kompresor  
Compressor  
A bez poruchy  
A ready  
B bez poruchy  
B ready  
C bez poruchy  
C ready  
D bez poruchy  
D ready  
E bez poruchy  
E ready  
uživ. vstup  
user input

snímač tlaku  
pressure sensor  
4-20 mA  
0-10 V

uživ. vstup  
aux. sensor  
4-20 mA  
0-10 V

X1  
1

2

3

4

5

6

7

X2  
1

2

3

4

5

6

2-D8  
V+

2-F8  
V-

3R5


3R6

1M 0 1 2 3 4 5 6 7 2M 0 1

DI

AI

S7-1200

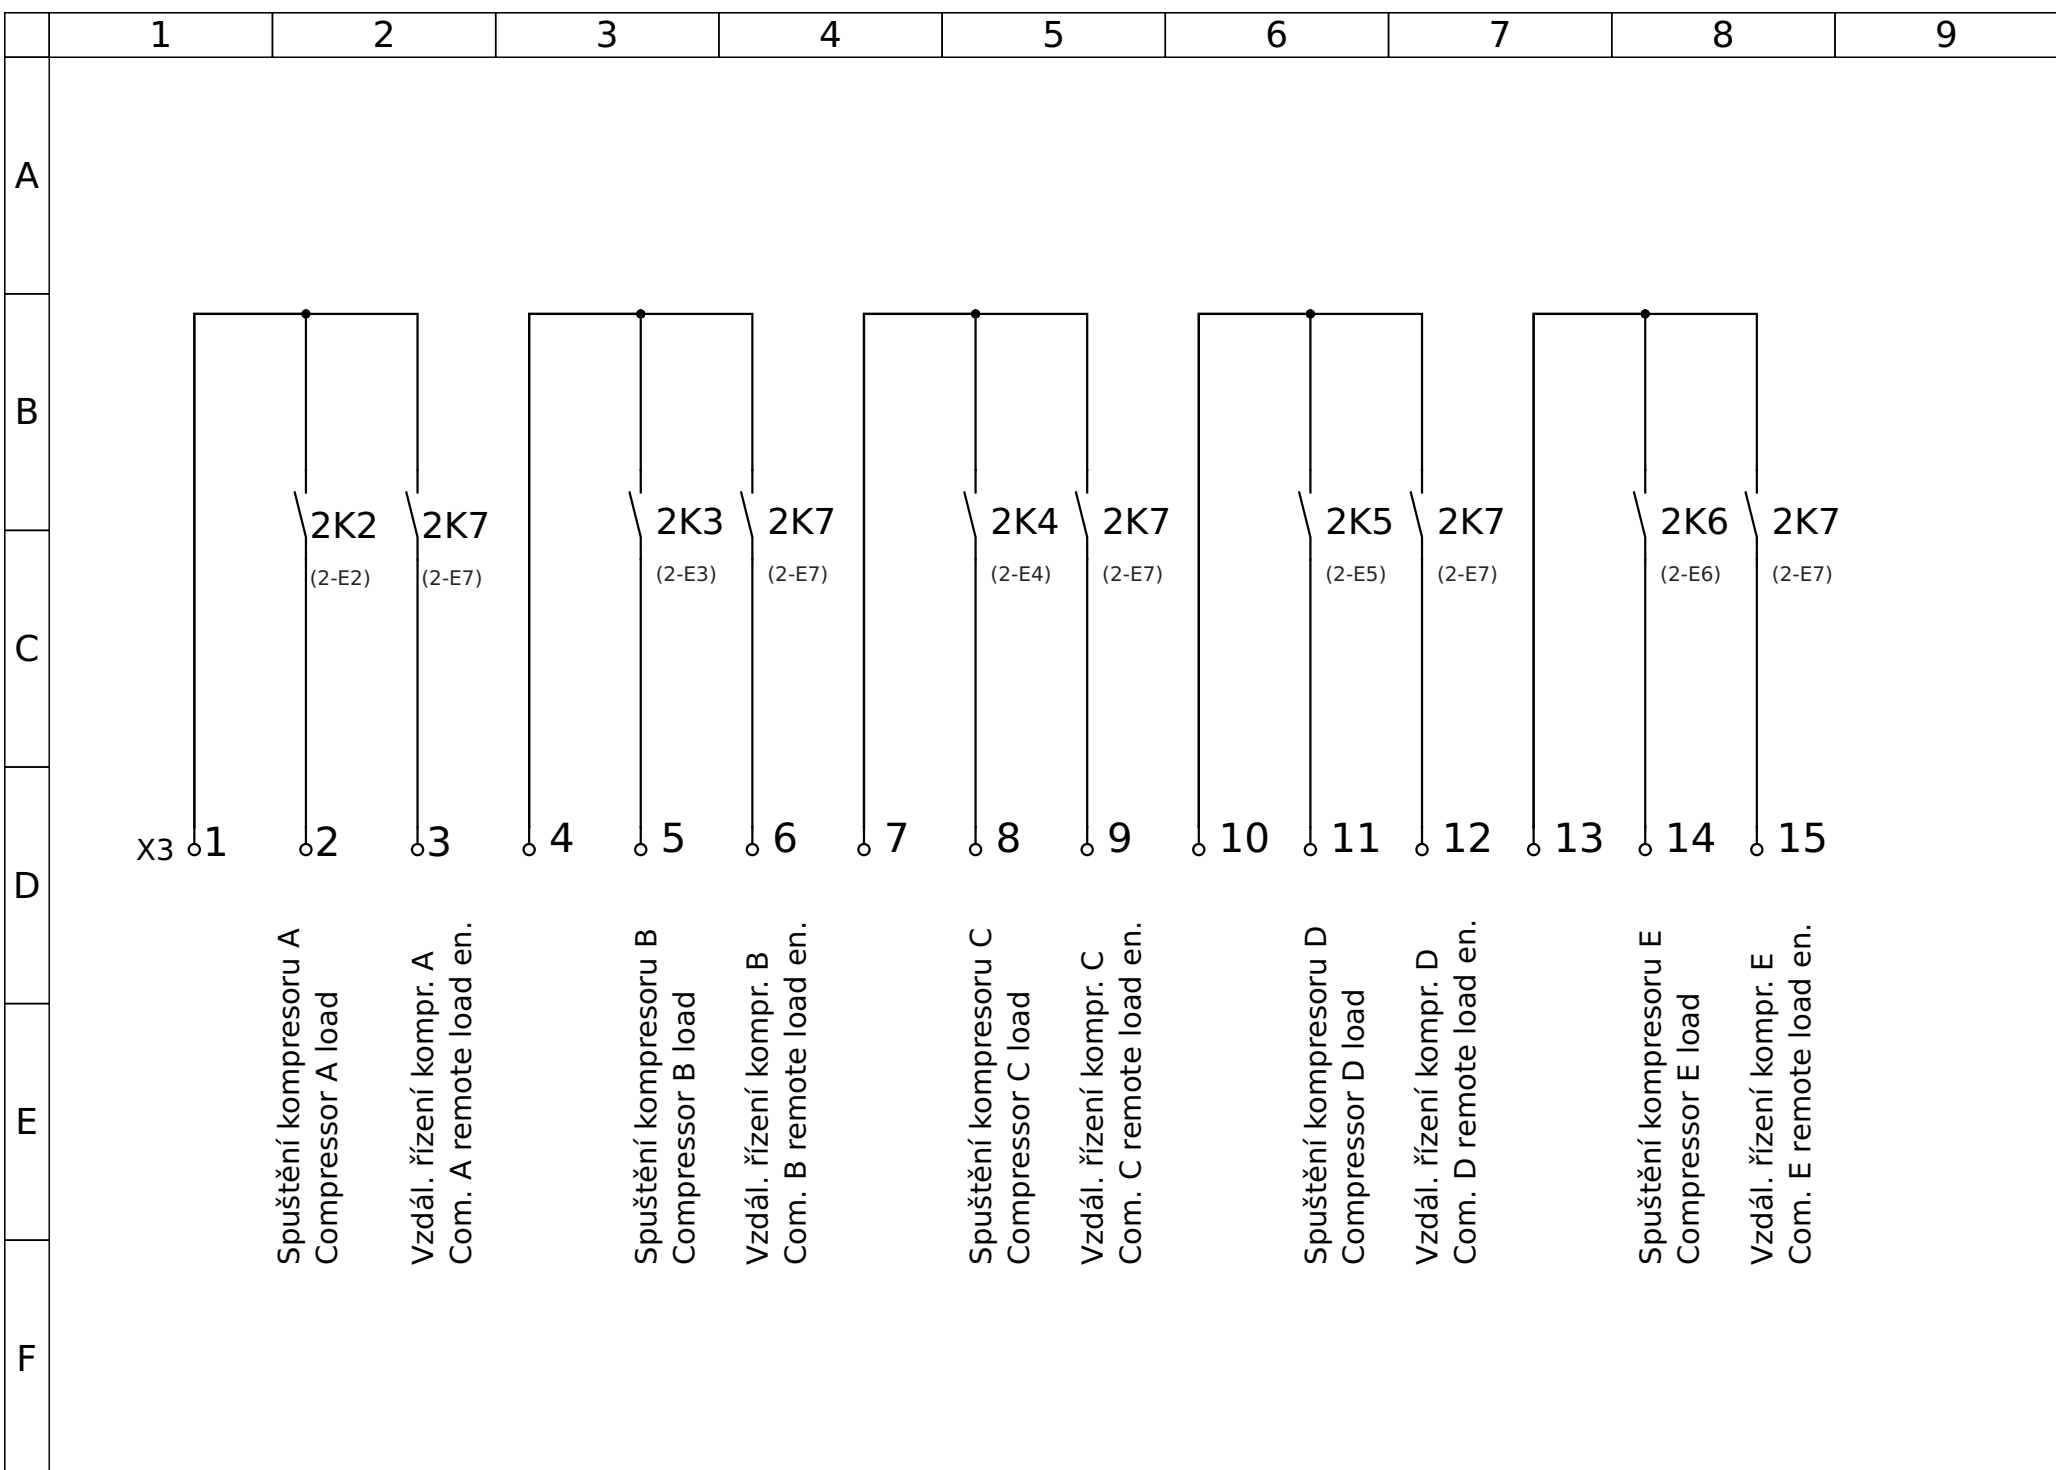

PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	10.12.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Digital outputs