


PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	10.12.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Power supply

ARCHON3	
AR1001	strana : 1 listů : 4

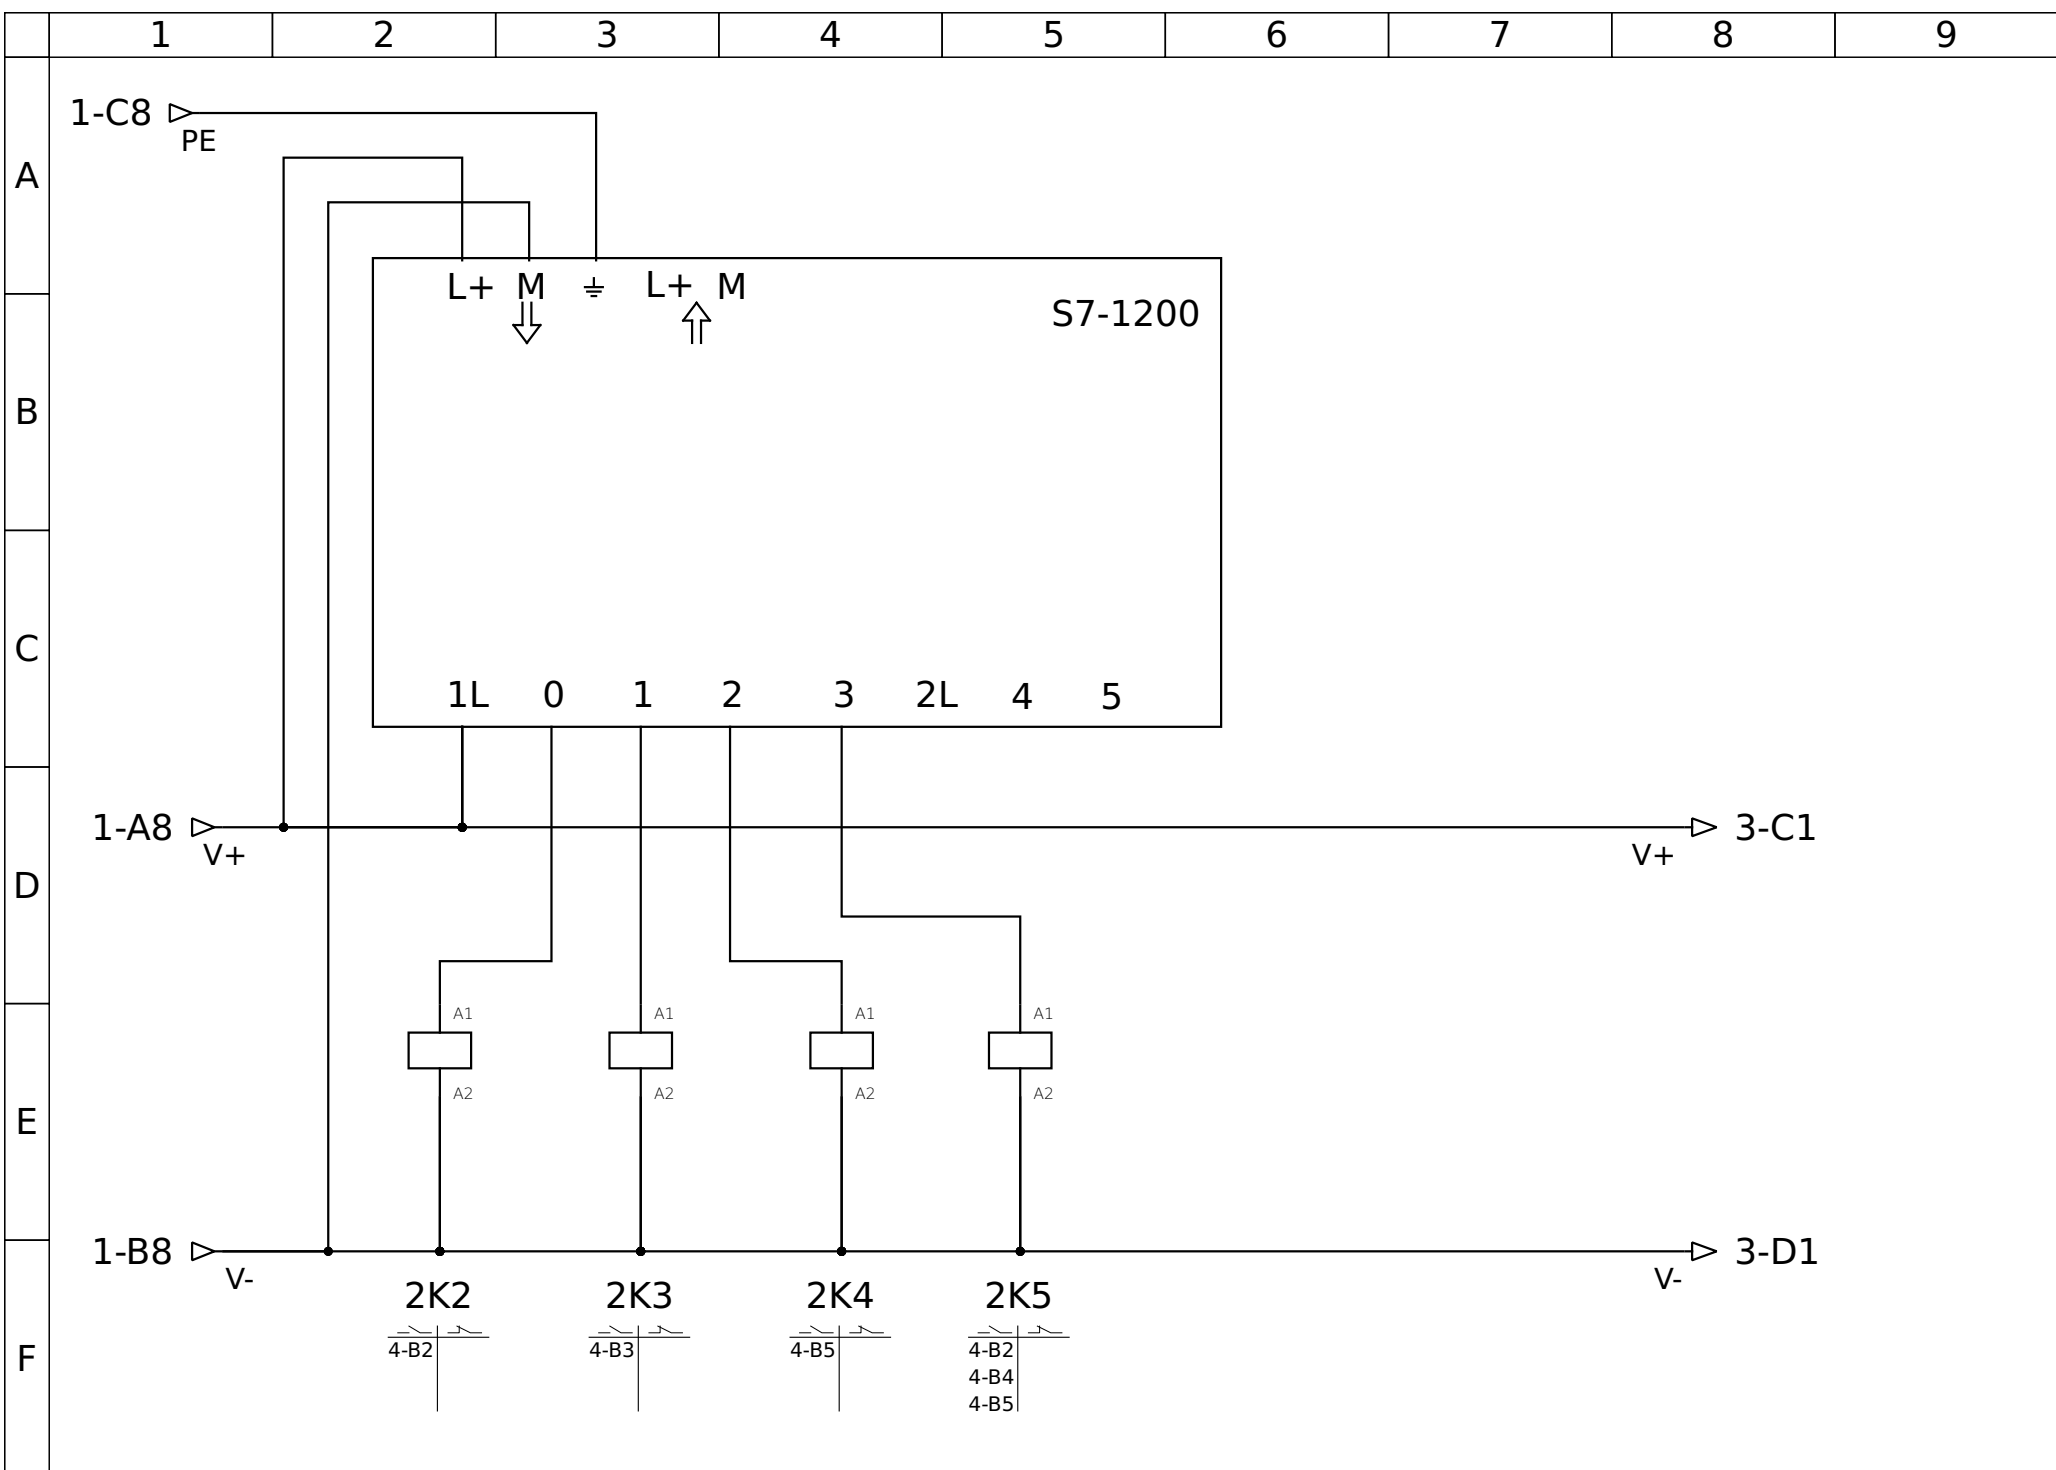


PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	10.12.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Controller DQ


ARCHON3	
AR1001	strana : 2 listů : 4

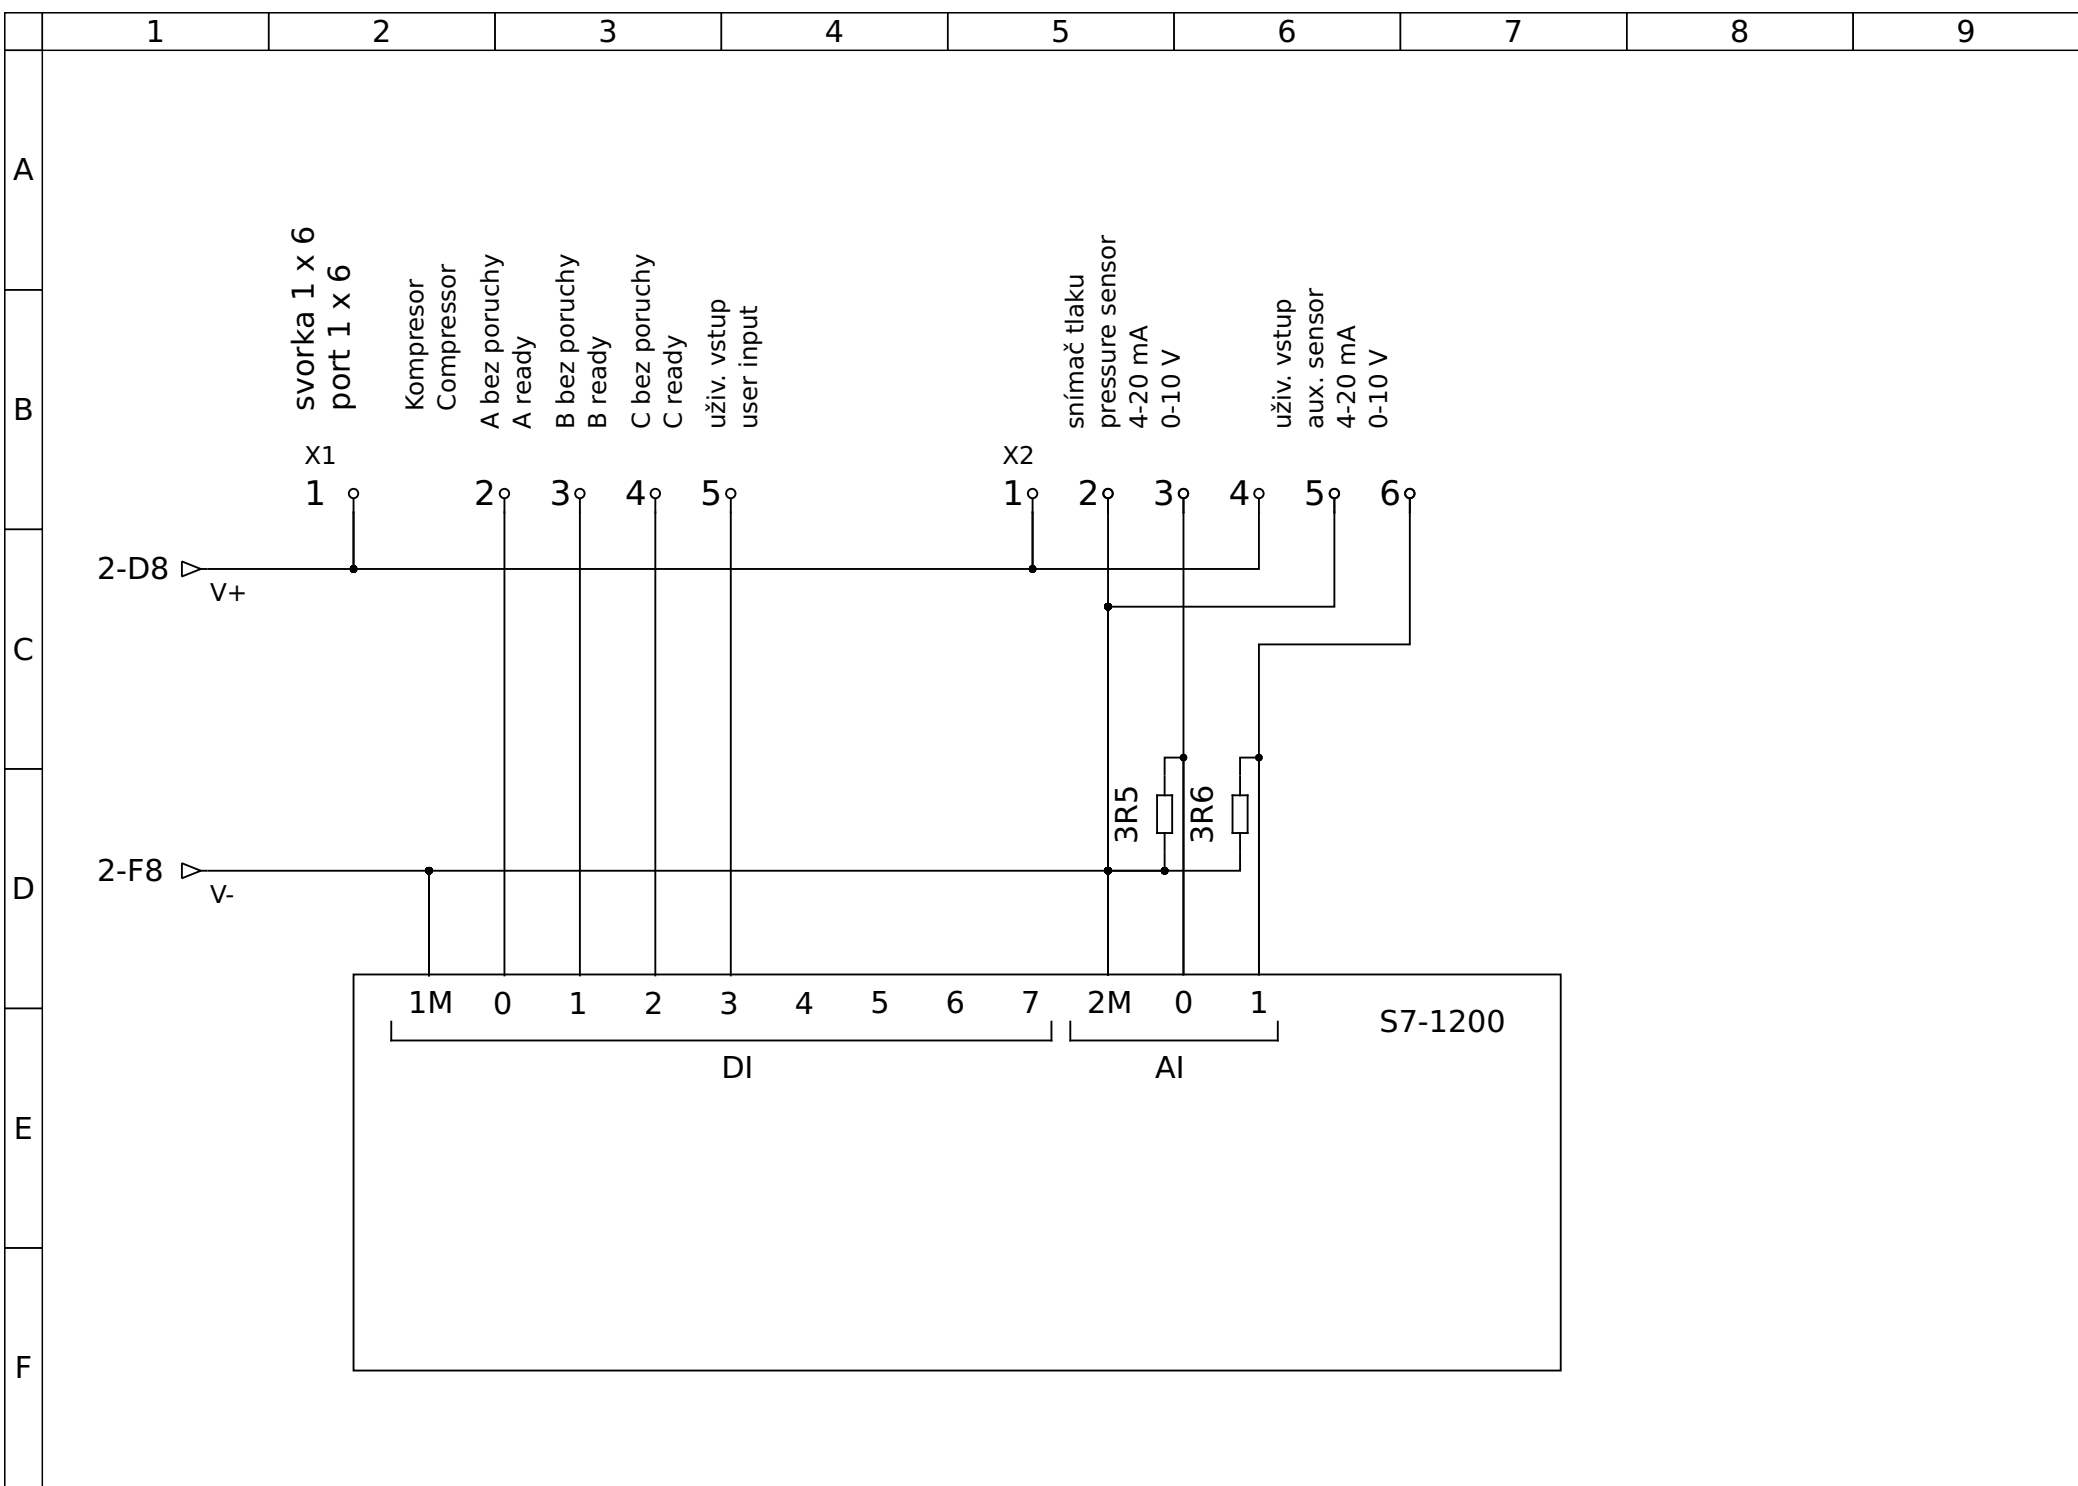

PROV	230v	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	01.04.20	SCHVALENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Digital/analog inputs

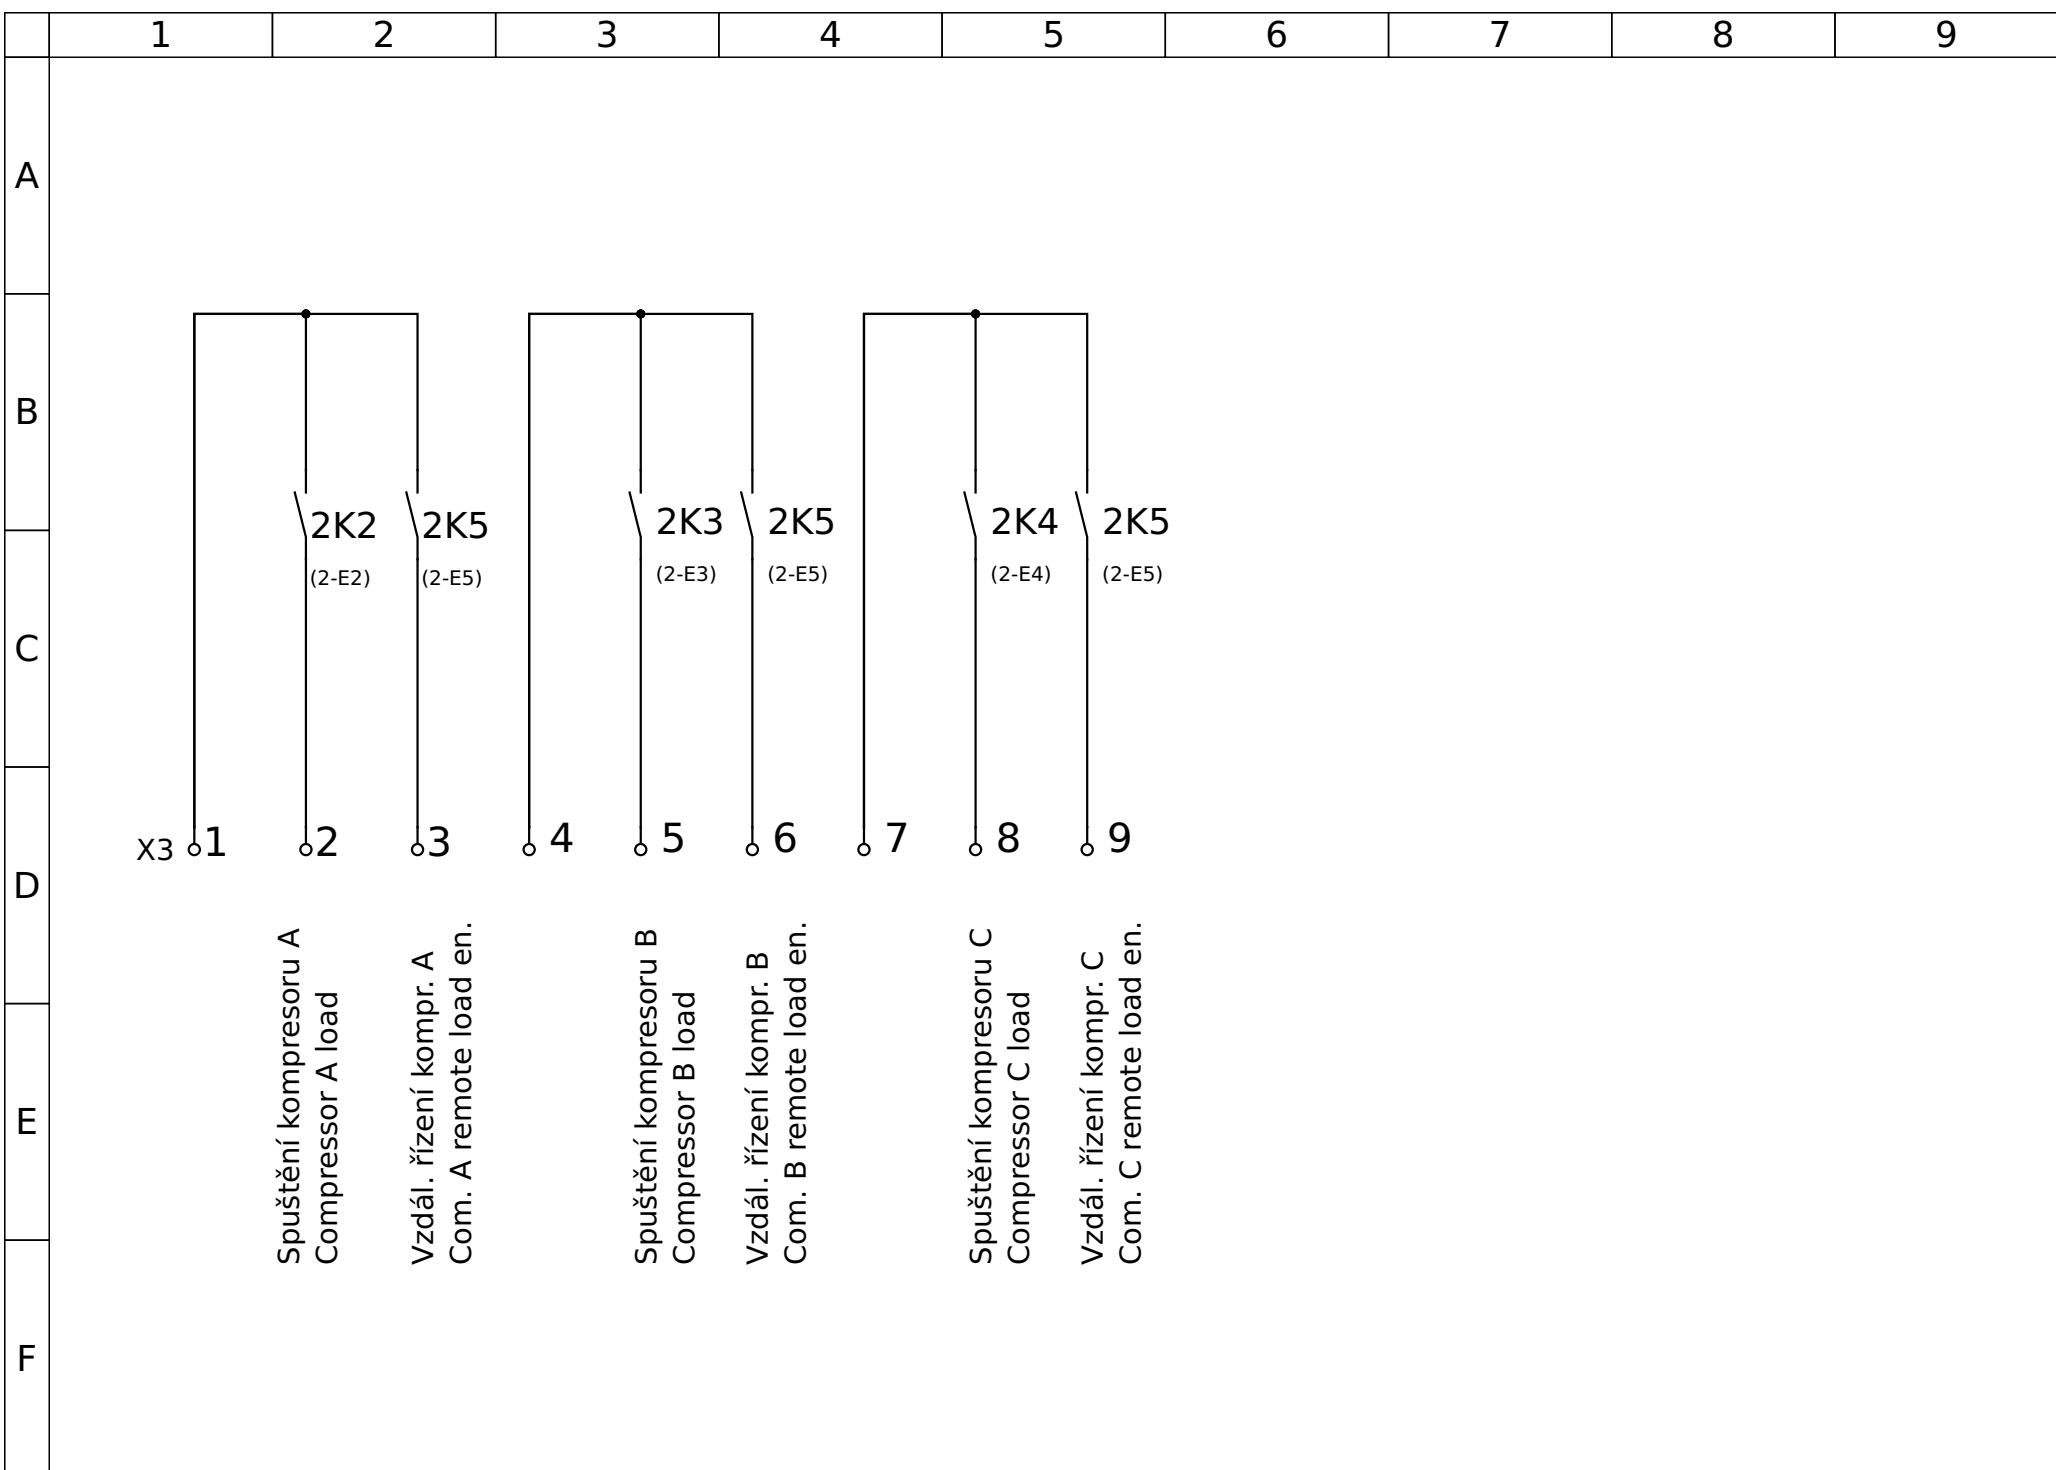

PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	10.12.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Digital outputs