









PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	4	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	07.04.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Power supply




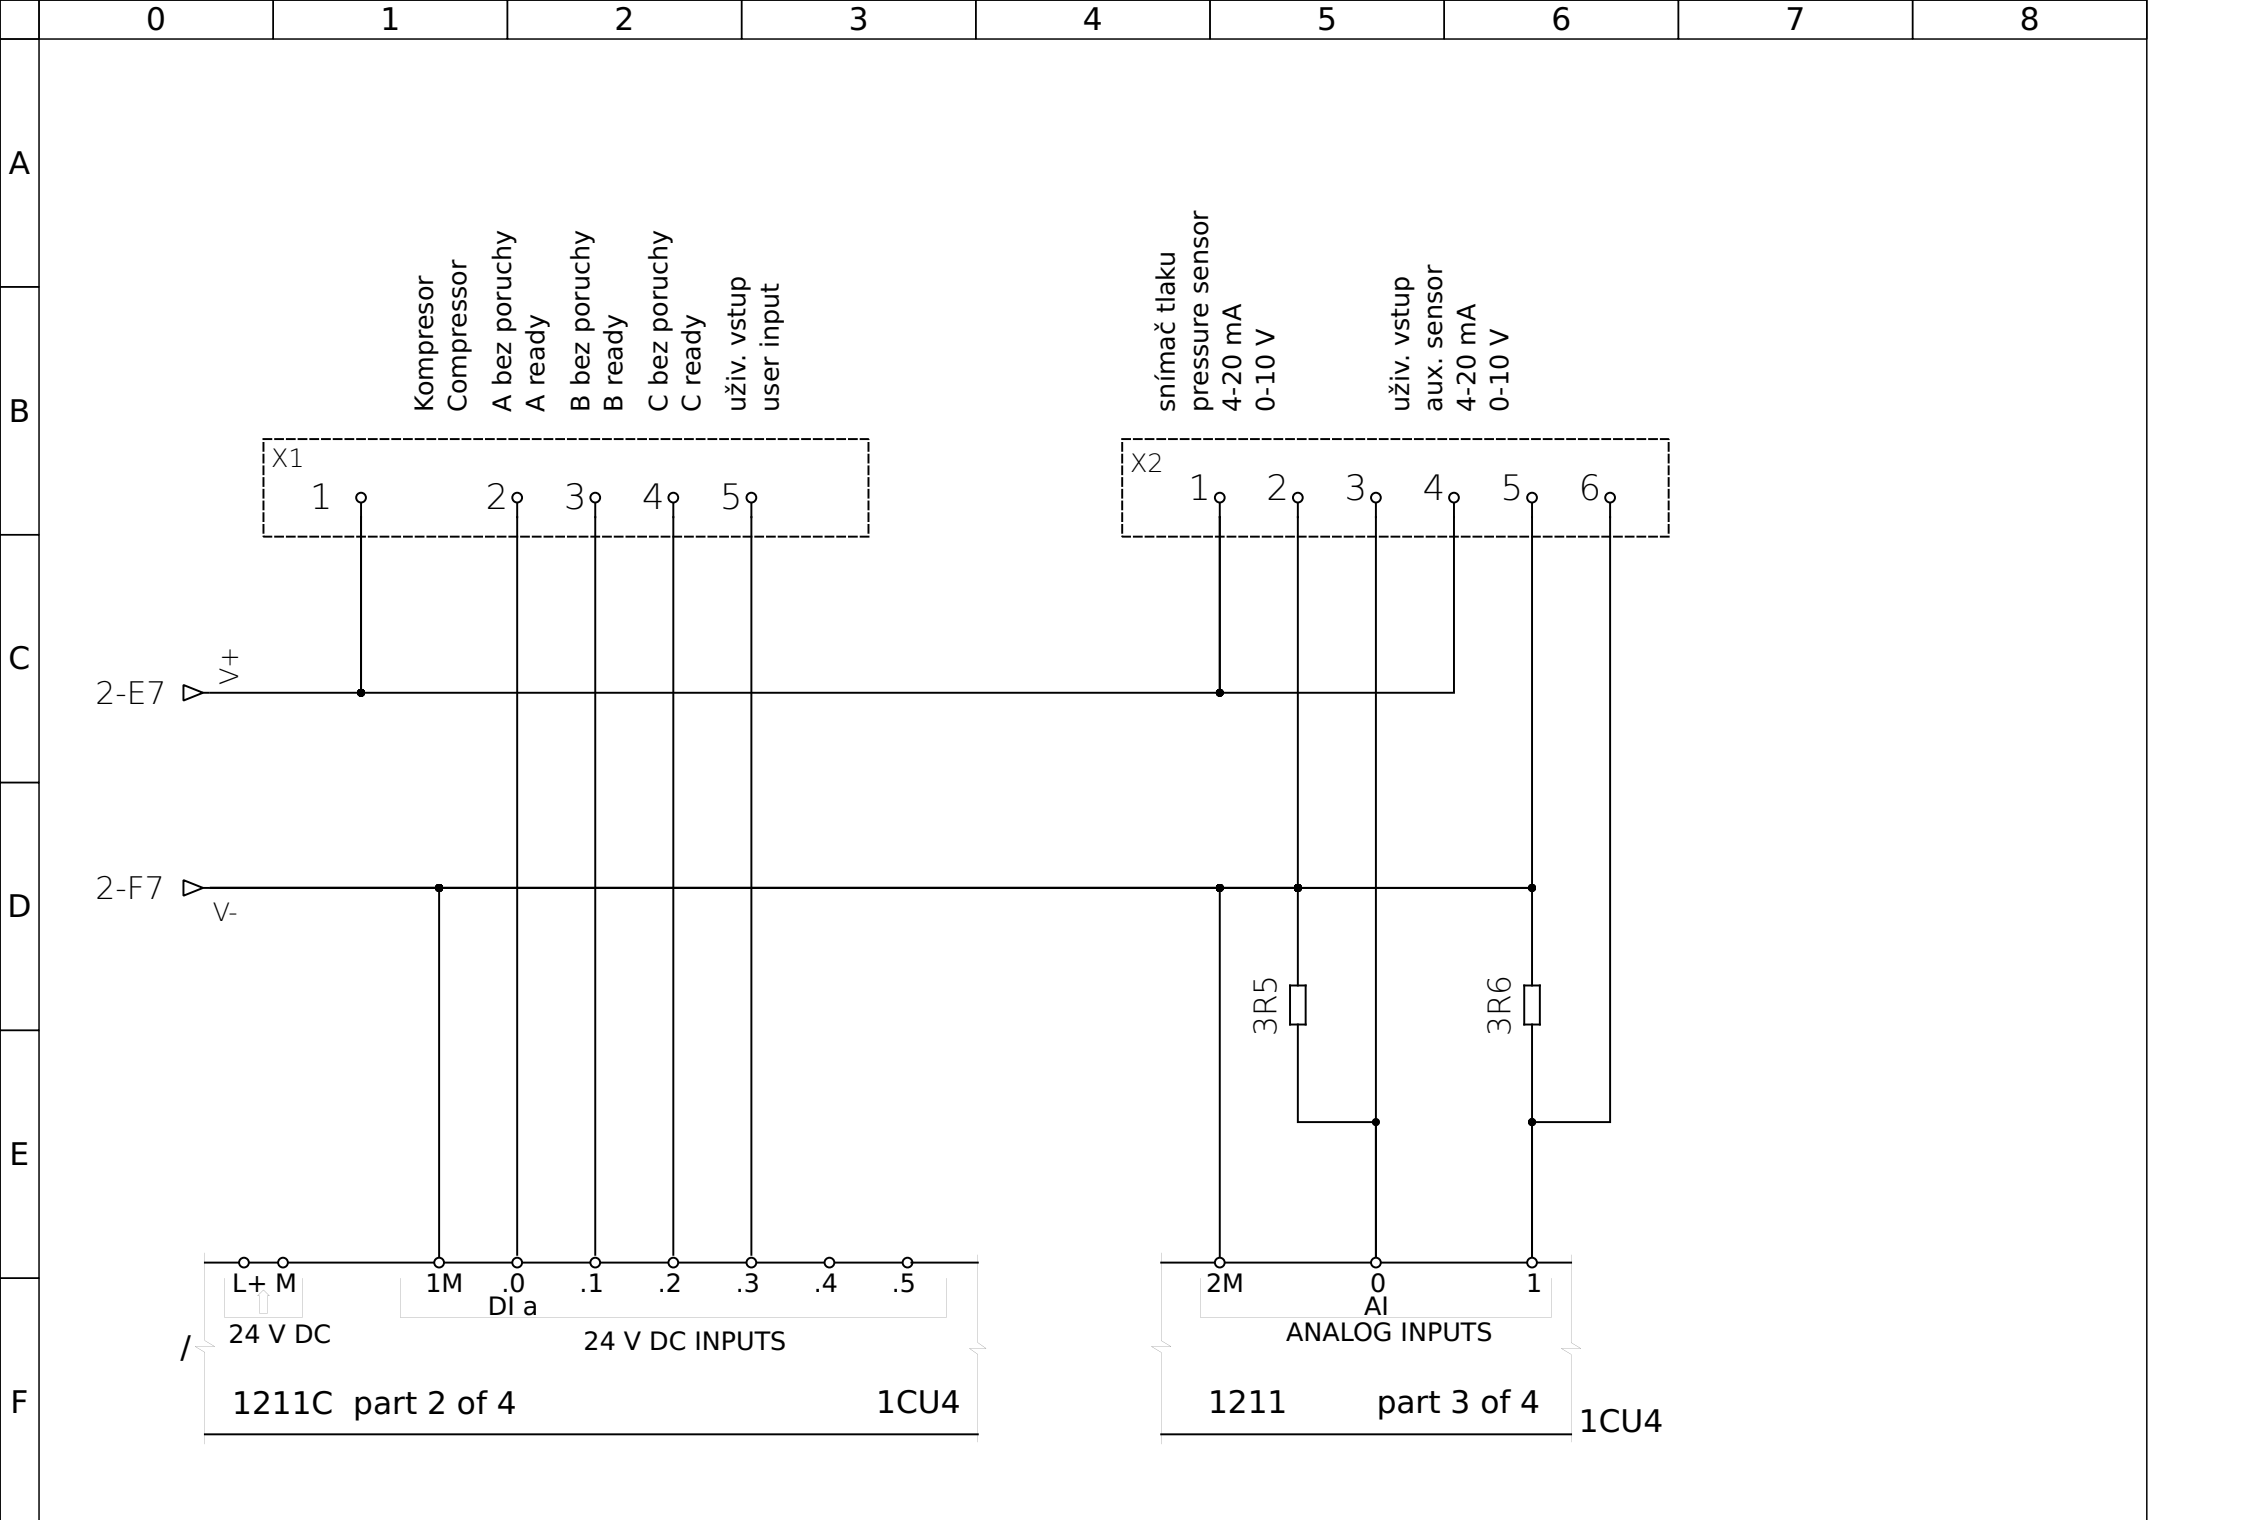

PROV	230v	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	01.04.20	SCHVALENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Digital/analog inputs

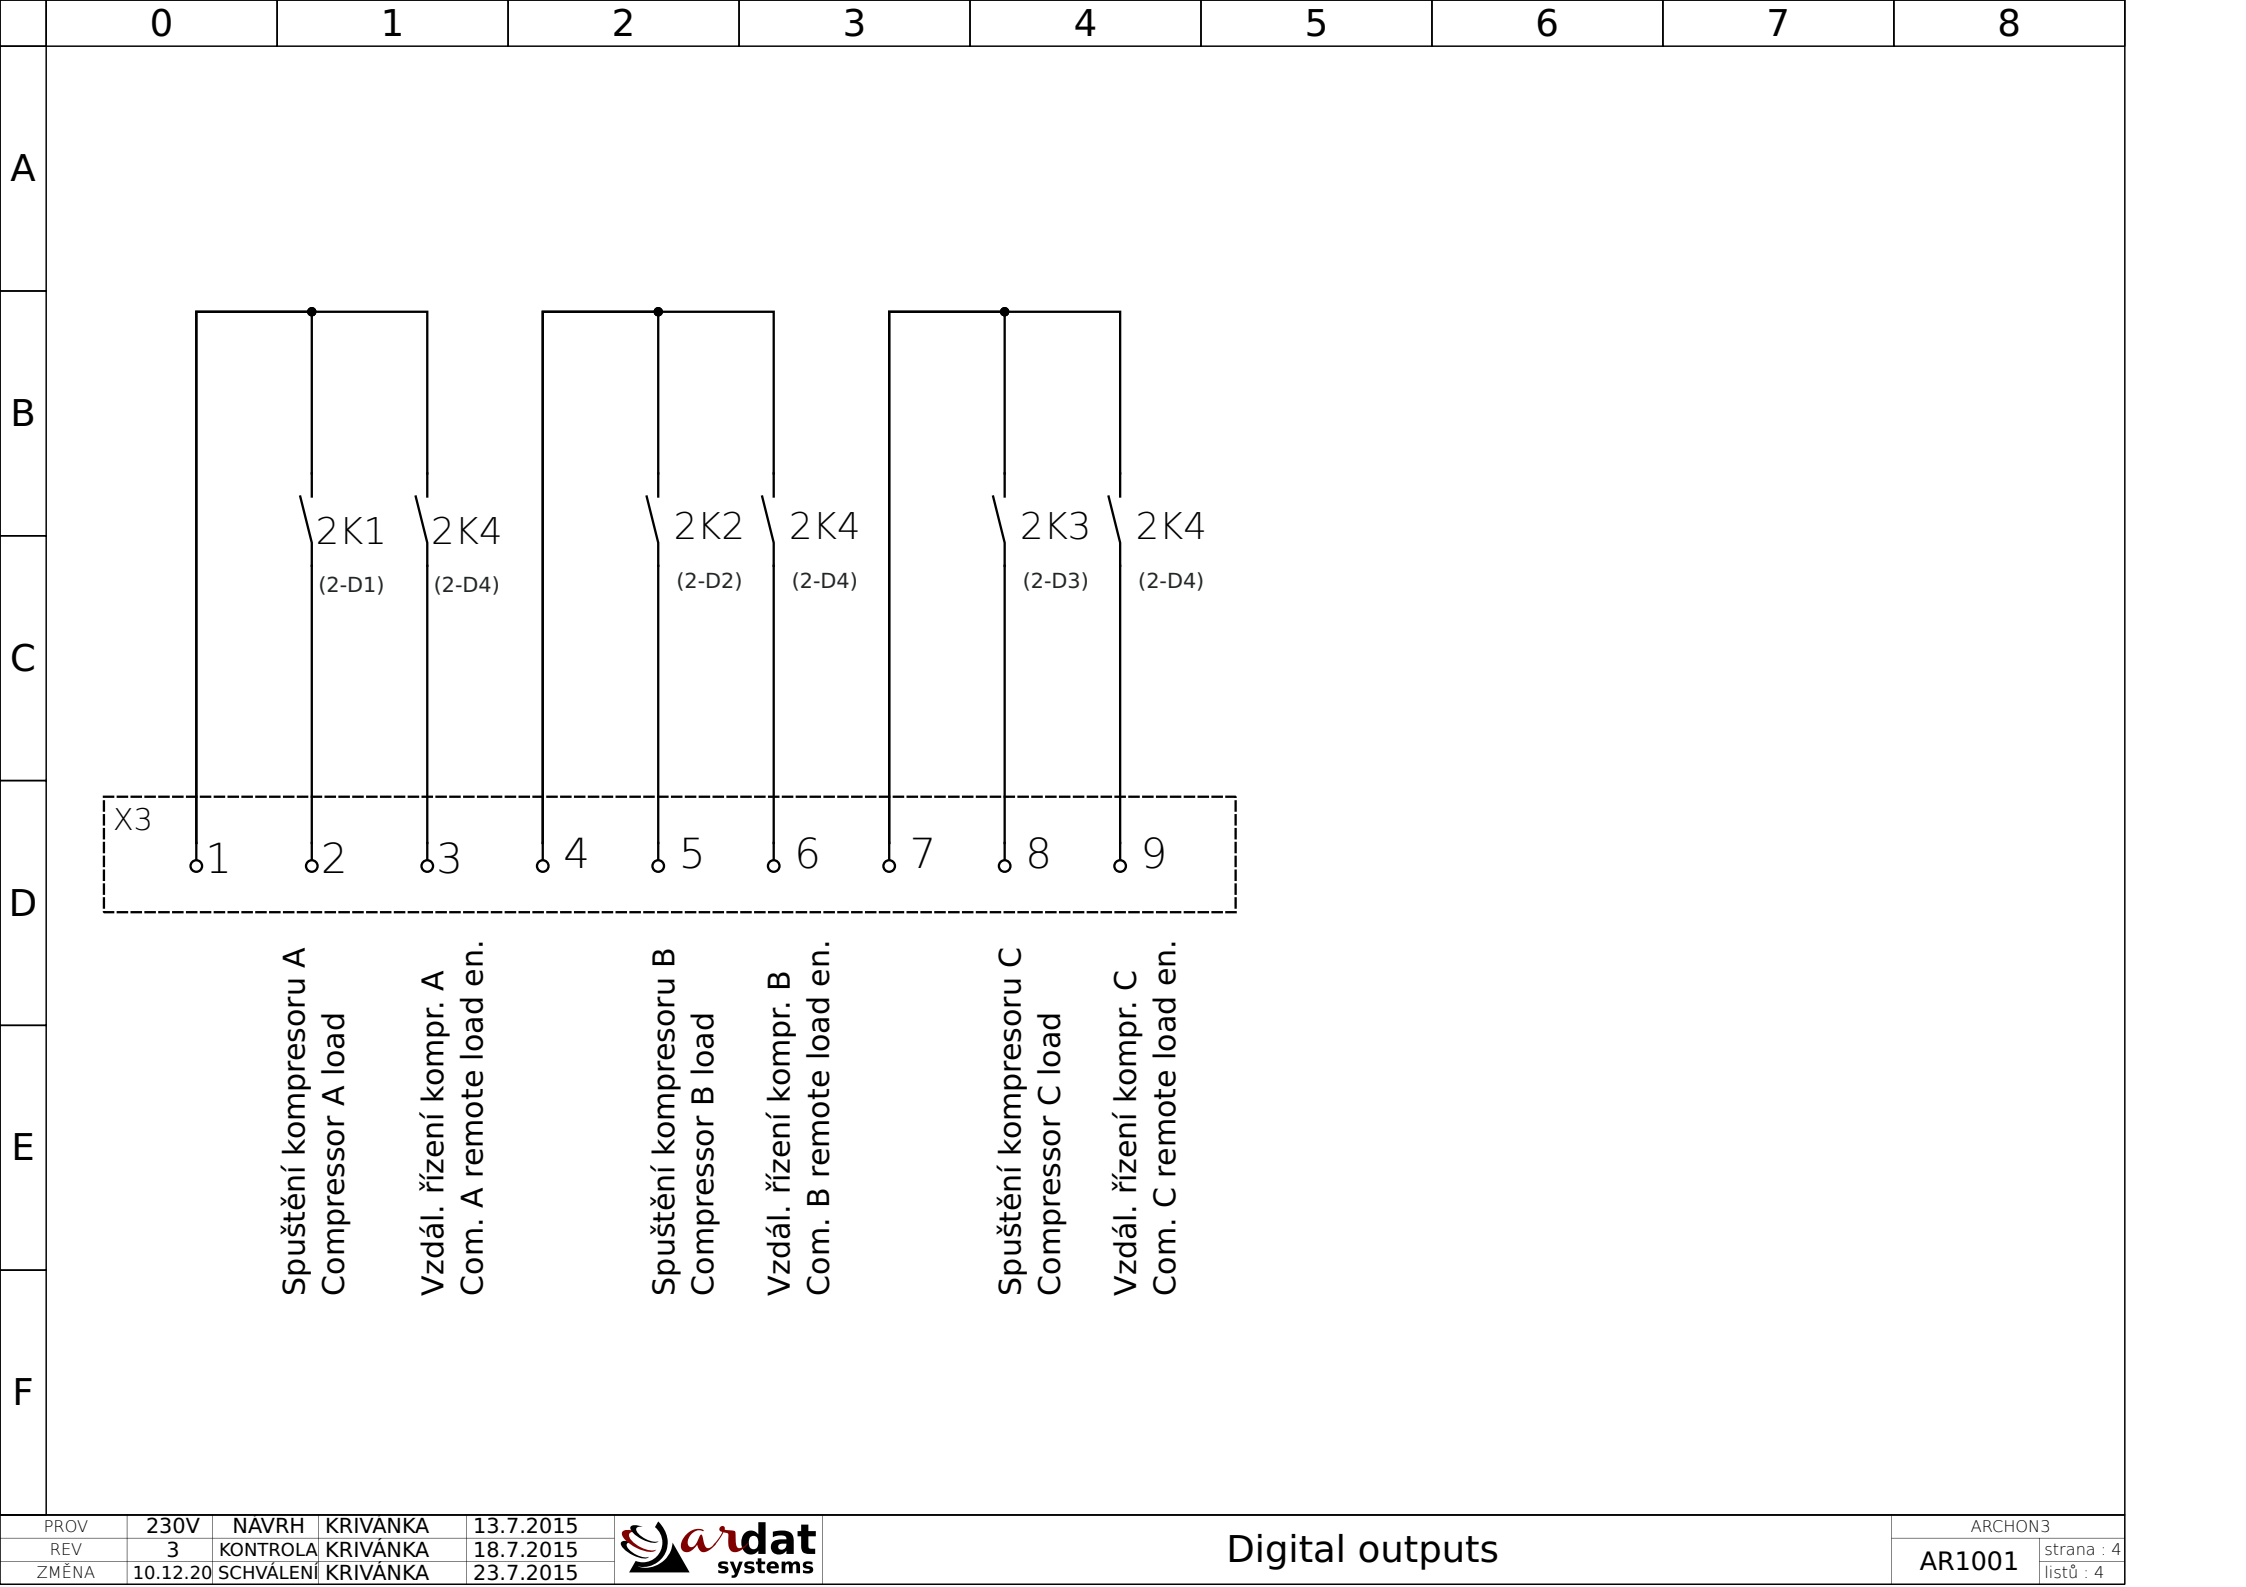

Spuštění kompresoru A  
Compressor A load

Vzdál. řízení kompr. A  
Com. A remote load en.

Spuštění kompresoru B  
Compressor B load

Vzdál. řízení kompr. B  
Com. B remote load en.

Spuštění kompresoru C  
Compressor C load

Vzdál. řízení kompr. C  
Com. C remote load en.

PROV	230V	NAVRH	KRIVANKA	13.7.2015
REV	3	KONTROLA	KRIVANKA	18.7.2015
ZMĚNA	10.12.20	SCHVÁLENÍ	KRIVANKA	23.7.2015



Digital outputs